



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DALCAHUE

AUTORIZA COMPRA DIRECTA POR EMERGENCIA

DECRETO ALCALDICIO N° 775

DALCAHUE, 03 de abril de 2018

VISTOS: La necesidad de realizar una compra directa de urgencia consistente en: **01 Bomba de Pozo Profundo 4SR4m-14 1.5 HP 220v.**, para ser utilizado en **"Comité de agua Los Pinos"** como situación de urgencia ya que dicho comité se encuentra sin suministro de agua, afectando a 60 Personas. Se adjunta informe de la situación realizado por el Apoyo 2 Oficina de Emergencia Sr. Olegario Erices Venegas. Cabe señalar que la compra está autorizada por el ALCALDE y SECPLAN. El artículo 10 N° 3 del reglamento de la ley de compras públicas 19.886; el Decreto Alcaldicio N° 2045 que aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2018; Resolución del Tribunal Electoral Regional, Causa Rol 148-2016-P-A; los artículos 8,12 inciso 4to., 56,63 letra e) y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

DECRETO:

AUTORICÉSE: a la Dirección de Administración y Finanzas para emitir orden de compra directa por Emergencia a **COMERCIAL CLIMENT SpA R.U.T 86.490.600-1**, por un valor de **\$ 476.815.- IVA INCLUIDO**, para la compra de **01 Bomba de Pozo Profundo marca pedrollo modelo 4SR4m-14 1.5 HP 220v**, para devolver el funcionamiento a este comité perteneciente a la Comuna de Dalcahue.

CARGUESE: A la cuenta 31.02.004.005, emergencia por catástrofes naturales

ANOTESE, COMUNIQUESE A LA ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y ARCHIVASE.


MANUEL ALVAREZ BARRIA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DALCAHUE


CLARA INES VERA GONZALEZ
ALCALDE (s) DE LA COMUNA
DALCAHUE

Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas.
- Secretaria Municipal.
- Oficina de Partes.
- Transparencia.
- Unidad de control.
- Archivo.

CIVG/MAAB/RCC/oaev

INFORME DE SITUACIÓN

Nombre y Apellido de la Persona que Informa	Olegario Ericos Venegas
Cargo	Apoyo 2 Adm. Oficina Emergencia
Lugar del Evento	SECTOR LAS QUEMAS, PASAJE ALCALDE SANTANA INTERIOR

Fecha del Informe	29/03/2018
Fecha del Evento	25/03/2018

Se solicita visita a terreno por parte de la **DIRECTIVA DEL COMITÉ DE AGUA LOS PINOS R.U.T 65.552.350-2**, ubicado en el sector Las Quemadas Pasaje Alcalde Santana Interior; encontrando la siguiente observación:

Siendo el día 29.03.2018 se procede a salir a terreno con personal de SECPLAN para ver la situación del comité de agua Los Pinos y según lo observado se pudo constatar que dicha bomba se quemó. Por otro lado el presidente del comité señala que desde que se formó el comité hace 5 años atrás la bomba no presentó ningún problema hasta ahora, es decir que la bomba dio su vida útil de trabajo debido al constante uso para cual están diseñadas. Cabe señalar que este comité abastece de agua a 60 personas el cual se compone de ancianos, niños menores de edad y niños que presentan discapacidad y raíz de esta situación se encuentran sin suministro de agua. La Municipalidad de Dalcahue a través de la oficina de emergencia tomo como medida preventiva la entrega de agua potable a través de camión aljibe, mientras se busca una solución concreta que en este caso sería la compra de una nueva bomba de agua ya que dicho comité no cuenta con los recursos necesarios para comprar una bomba, por ende la directiva del comité realizara un aporte económico consistente en \$70.000.- mil pesos y la municipalidad pondrá la diferencia restante para contar con una nueva bomba.

Según lo observado y dada la situación descrita, se sugiere comprar una bomba para agua la cual permitirá devolver a la normalidad el funcionamiento de dicho comité.

Nota: Para respaldo de dicha situación se adjunta carta solicitud del comité pidiendo ayuda en base a recursos para comprar una bomba.

Ver por Emergencia.

Contacto: OSCAR ULLOA VIDAL – Fono: 9-95645089 (Presidente Comité de Agua)

Sin otro particular, Atte.



ALEJANDRO DIAZ GÁRNICA
Coordinador de Emergencia
Municipalidad de Dalcahue



Se adjuntan fotos de la visita a terreno

**COMITÉ DE AGUA
LOS PINOS**

Imagen bomba de
agua pozo profundo

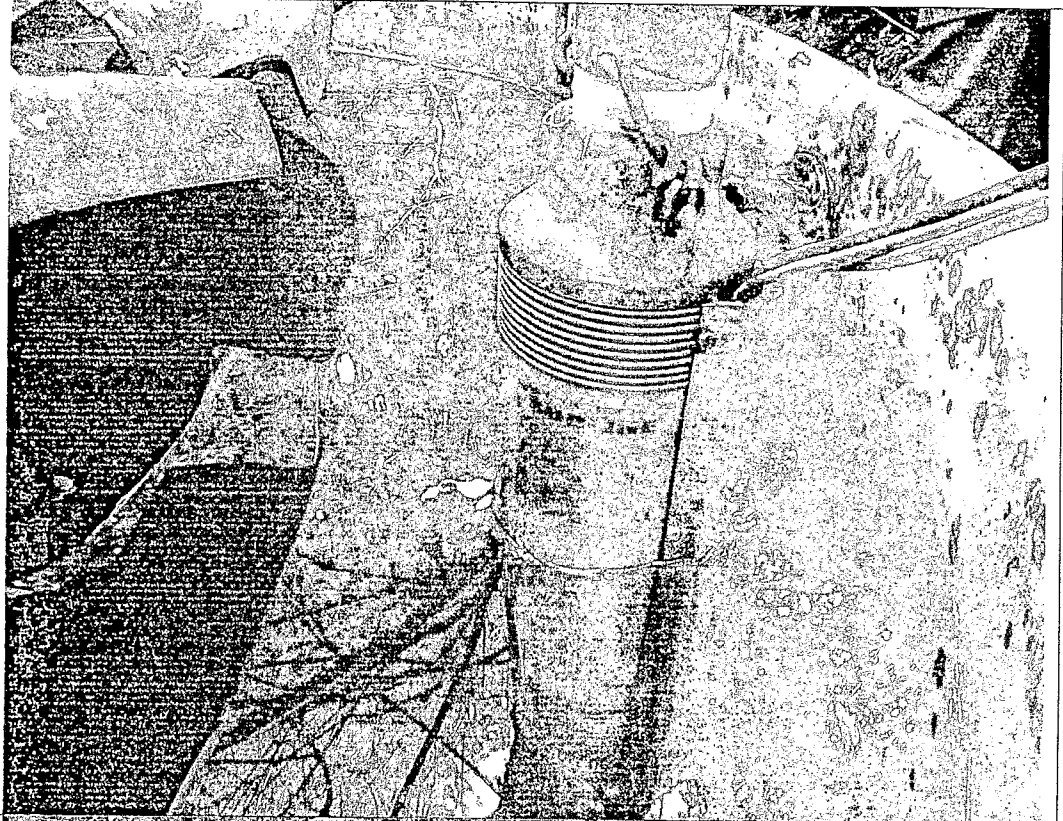


Imagen bomba de
agua pozo profundo

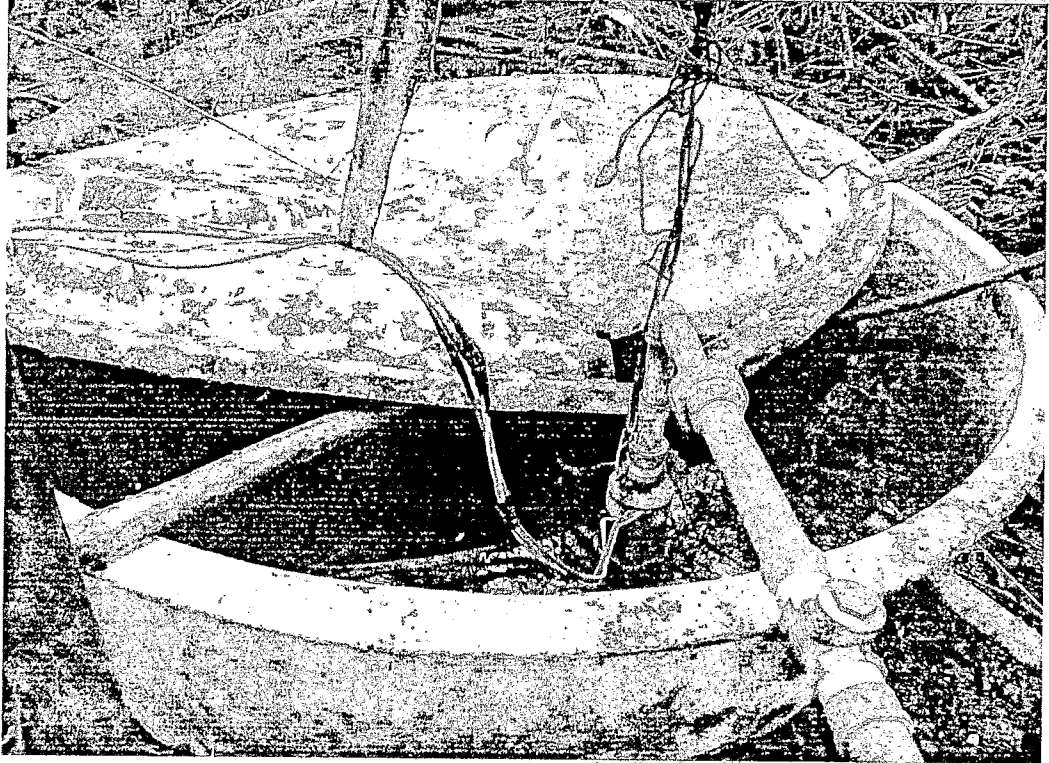




Imagen Tablero de control

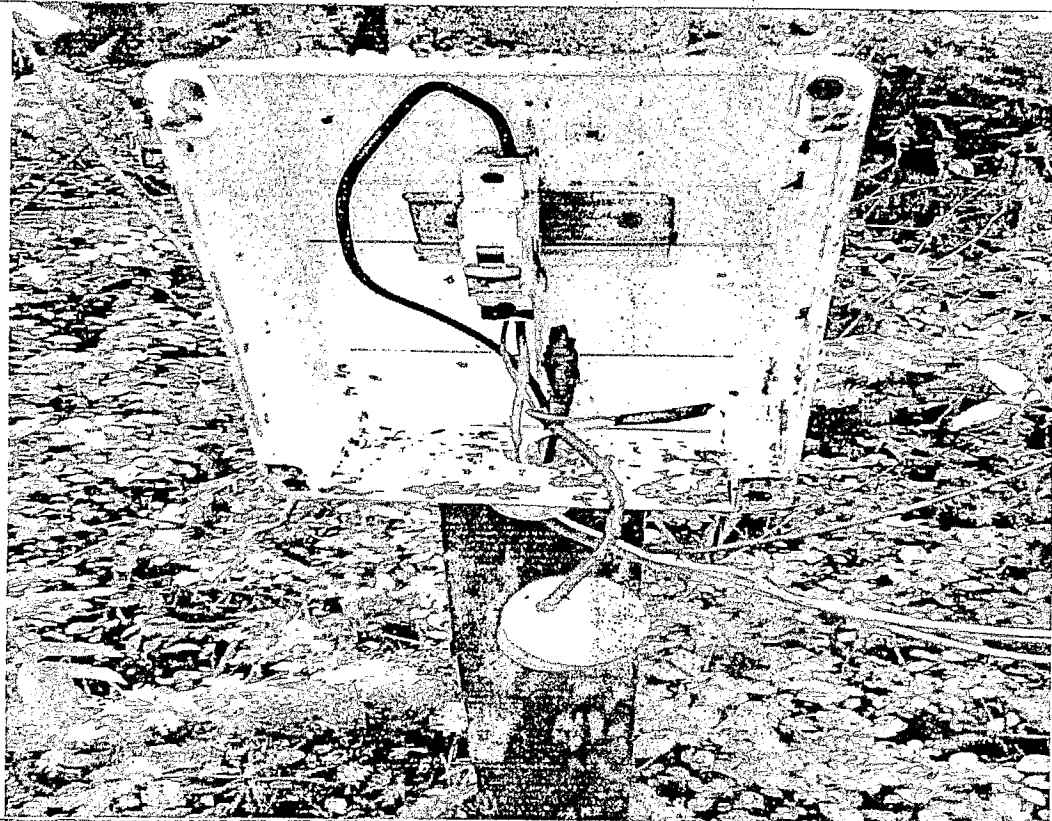


Imagen bomba de control

Imagen bomba de pozo profundo desarmada




SOLUCION:

-Reposición bomba de agua pozo profundo.

La metodología de compra será con un aporte del comité y la diferencia será aportada por la Municipalidad.

QUETALCO 02 DE ABRIL DEL 2018

JUAN HIJERRA SERON
ALCALDE MUNICIPAL DE DALCAHUE

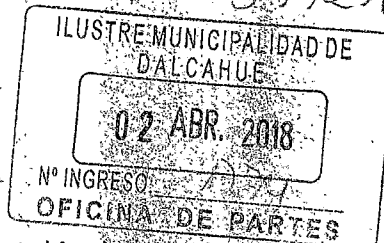

Respetado Señor Alcalde Municipal:

Los socios del comité de agua los Pinos de Alcalde Santana ubicado en sector rural (Quetalco), le extiende un caluroso saludo a usted.

En esta ocasión nos dirigimos usted como alcalde municipal para informarle que nos estamos presentando por un grave problema de suministro de agua potable, somos 43 personas, 5 menores de edad, 3 niños que presentan discapacidad, 8 ancianos y dos recién nacidos, Llevamos 10 días sin el suministro del agua potable.

Por este medio solicitamos su apoyo de una Bomba Eléctrica, ya que nosotros como comité no contamos con los recursos suficientes para obtenerla.

Agradecemos su atención, nos encontraremos a la espera de una respuesta favorable

Saluda Atentamente:



Oscar A. Ulloa Vidal

[Signature]

OSCAR AURELIO ULLOA VIDAL
PRESIDENTE COMITÉ DE AGUÁ LOS PINOS